

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ГУ МЧС России по Челябинской области г. Челябинск 454091, ул.Пушкина, 68, тел. (351) 263-41-41, электронный адрес: [ugps@blaze.uu.ru](mailto:ugps@blaze.uu.ru)  
 Отдел надзорной деятельности №3  
 454100, г. Челябинск, Ковейское шоссе, 35, тел. (351) 254-72-71

**Предписание № 763 /1/1-5**  
 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школы № 155 г. Челябинска

24 июня 2014 г. с 13 час 00 мин до 15 час.00 мин., 30 июня 2014 г. с 09 час 00 мин. до 09час 30 мин по адресу г. Челябинск, ул. Октябрьская, 3  
 На основании: распоряжения 763 от 02 июня 2014 о проведении внеплановой выездной проверки заместителем начальника ОНД №3, заместителя главного государственного инспектора ОНД №3 по пожарному надзору Л. А. Мякушко главным специалистом ОНД №3, государственным инспектором ОНД №3 по пожарному надзору Тамбовцевой О. Д. была проведена внеплановая выездная проверка в отношении помещений детского оздоровительного лагеря, эксплуатируемых МАОУ СОШ №155 совместно с директором МАОУ СОШ №155 Гришук М. В.  
 В соответствии с ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места возникновения нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1.	В обеденном зале столовой (№55 по тех. паспорту в котором предусмотрено нахождение 160 детей (установлено 8 столов вокруг каждого стола по 20 табуретов) выполнить второй эвакуационный выход.	Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.3,4 ст. 4, ст. 89, ч.1 ст.151 №123-ФЗ от 22.07.08г., а) п.2.1.21 ПИБ-101-89, п.4.1.4, 4.2.1, 4.2.4, 8.1.12 СП 1.13130.2009.	01.06.2015
2.	В обеденном зале столовой без естественного освещения (№55 по тех. паспорту в котором предусмотрено нахождение 160 детей) выполнить систему вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре	Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.3,4 ст. 4, ст. 85, ч.1 ст.151 №123-ФЗ от 22.07.08г., п. 5.1, 5.2* СНиП 2.04.05-91, п.10) п.8.2 СНиП: 41-01-2003, п.10) п 7.2 СП 7.13130.2009	01.06.2015
3.	Заполнение проемов в противопожарной стене обеденного зала №55 по тех. паспорту, выполнить с пределом огнестойкости не ниже EI 30 со стороны помещения лифтового блока (№74.75 по тех. паспорту)	Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.3 ст. 4, ст. 88, ч.1 ст.151 №123-ФЗ от 22.07.08г., п. 5.6.4 СП 4.13130.2013.	01.06.2015
4.	Выполнить ограждение с поручнями наружной лестницы и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45м при входе в здание в помещение (№2 по тех. паспорту, фактически коридор)	Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.3 ст. 4, ст. 89, ч.1 ст.151 №123-ФЗ от 22.07.08г., п. 1.91, 1.93* СНиП 2.08.02	01.06.2015

*С.А. Сидорова*  
*И.А. Сидорова*  
*И.А. Сидорова*

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНД №3 УНД Главного управления МЧС России по Челябинской области, заместителю начальника ОНД №3 УНД Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 А, в течении 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подавшего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ №375 от 28.06.2012г)

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику Главного управления МЧС России по Челябинской области, Рымареву Александру Владимировичу, по адресу г. Челябинск, ул. Пушкина, 68 в течении 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подавшего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ №375 от 28.06.2012г)

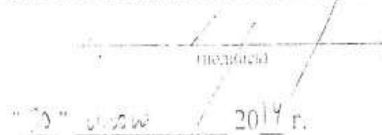
Главный специалист ОНД №3  
Государственный инспектор ОНД №3 по  
пожарному надзору


  
"28" июля 2014 г.

  
М.Л.П

О. Д. Гамбовцева  
(подпись)

Предписание для исполнения получило:

  
"28" июля 2014 г.

  
(подпись, фамилия, инициалы)